


Energieeffizient Sanieren (ab 1. März 2011)



BERATUNG
ENERGIE
SOFTWARE

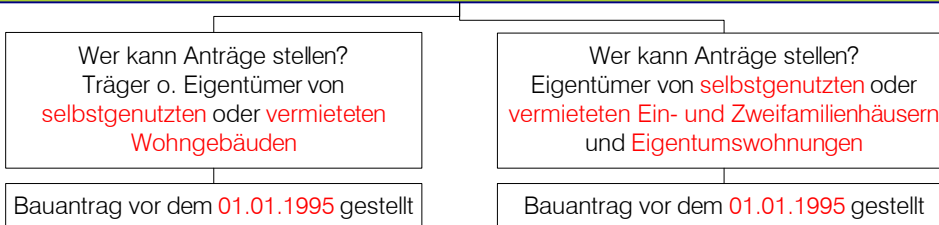

151 Kredit

430 Zuschuss

max. **75.000 €** /
Wohneinheit

Zuschuss **2,5 %**
vom Zusagebetrag

Zuschuss **7,5 %**
max. **5.625 €WE**

KfW-Effizienzhaus 115*

$$Q_p < 1,15 Q_{p,Ref}$$

$$H_T < 1,3 H_{T,Ref}$$

*) Antrag / nach Durchführung
Bestätigung durch **Sachverständigen**

KfW-Effizienzhaus 100*

$$Q_p < Q_{p,Ref}$$

$$H_T < 1,15 H_{T,Ref}$$

Zuschuss **5 %** vom
Zusagebetrag

Zuschuss **10 %**
max. **7.500 €WE**

$Q_{p,Ref}$ errechnet für Referenzgebäude nach
Tabelle 1 der Anlage 1 der EnEV₂₀₀₉

H_T errechnet für Referenzgebäude nach
nach Tabelle 1 der Anlage 1 der EnEV₂₀₀₉

KfW-Effizienzhaus 85*

$$Q_p < 0,85 Q_{p,Ref}$$

$$H_T < H_{T,Ref}$$

Zuschuss **7,5 %**
vom Zusagebetrag

Zuschuss **12,5 %**
max. **9.375 €WE**

H_T nach Tabelle 2 der Anlage 1 der
EnEV₂₀₀₉ zzgl. 40% Zuschlag
gem. § 9 Abs. 1 der EnEV₂₀₀₉

KfW-Effizienzhaus 70*

$$Q_p < 0,70 Q_{p,Ref}$$

$$H_T < 0,85 H_{T,Ref}$$

Zuschuss **10 %**
vom Zusagebetrag

Zuschuss **15 %**
max. **11.250 €WE**

KfW-Effizienzhaus 55*

$$Q_p < 0,55 Q_{p,Ref}$$

$$H_T < 0,70 H_{T,Ref}$$

Zuschuss **12,5 %**
vom Zusagebetrag

Zuschuss **17,5 %**
max. **13.125 €WE**

**Einzelmaßnahmen / freie
Einzelmaßnahmen-
kombinationen***

152 Kredit

430 Zuschuss

max. **50.000 €** /
Wohneinheit

Zuschuss **5 %**
max. **2.500 €WE**

**Einhaltung techn.
Mindestanforderungen:**

WD Außenwände
WD Dachflächen
WD Keller, erdber.
Außenfl., Wände zw. beh.
und unbeh.
Austausch Fenster
Austausch Heizung
Einbau Lüftungsanlage

ENVISYS
GmbH & Co. KG
Graben 1
99423 Weimar
www.envisys.de

HRA 501373
Amtsgericht Jena
Umsatzsteuer-ID
DE 263992532

Persönlich haftend
ENVISYS Verwaltungs
GmbH
HRB 503769
Amtsgericht Jena
Geschäftsführer:
Winfried Schöffel M.A.

Geschäftsführung
T: 0 36 43 / 4 95 27 10
F: 0 36 43 / 4 95 27 14
M: info@envisys.de

Vertrieb
T: 0 36 43 / 4 95 27 10
F: 0 36 43 / 4 95 27 14
M: vertrieb@envisys.de

Support
T: 0 36 43 / 4 95 27 20
F: 0 36 43 / 4 95 27 14
M: support@envisys.de

techn. Mindestanforderungen für Einzelmaßnahmen: (siehe Merkblatt 600 00 1778)

Anmerkungen: (siehe Merkblatt 600 00 1778), Auszug

Berechnung Heizanlage nach **DIN V 4701-10** möglich, wenn: Wärmeereuger nach 1.1.1995, Regelung raumweise nach Stand der Technik, Rohrleitungen nach Anlage 5 EnEV gedämmt und hydraulischer Abgleich vorgenommen
Wärmebrückenzuschlag: Außendämmung: $U_{BW} = 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, Innendämmung: $U_{BW} = 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$,
ansonsten nachweisen, Einhaltung der U-Werte der Tabelle 1 des Merkblattes
Luftwechsel: $n=0,7 \text{ h}^{-1}$, bei Dichtheitsnachweis; $n = 0,6 \text{ h}^{-1}$
liegen keine anerkannten Regeln der Technik vor, gilt: BMVBS "Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand"

Alle Angaben ohne Gewähr!